
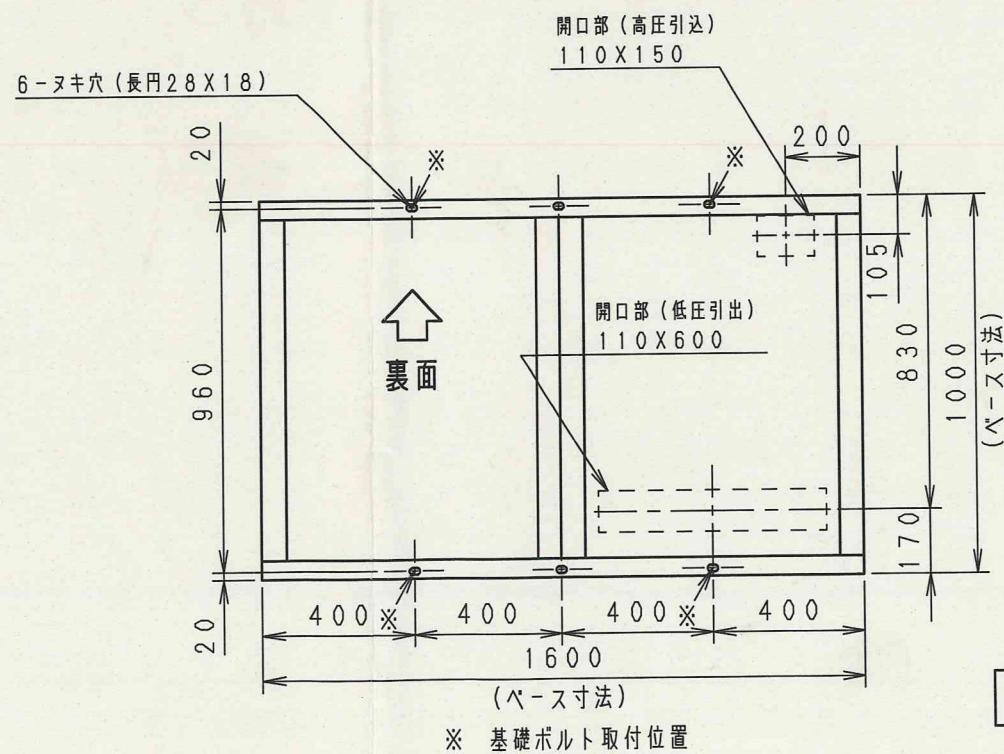
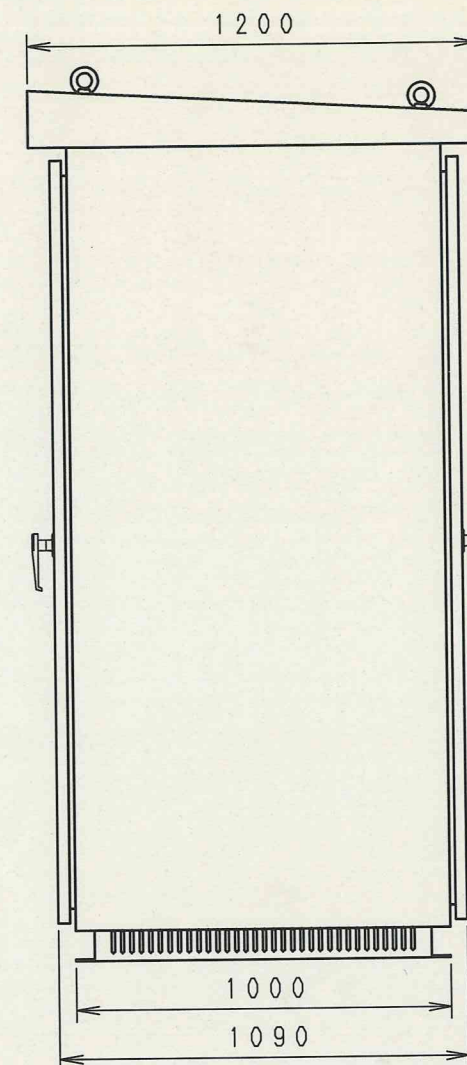
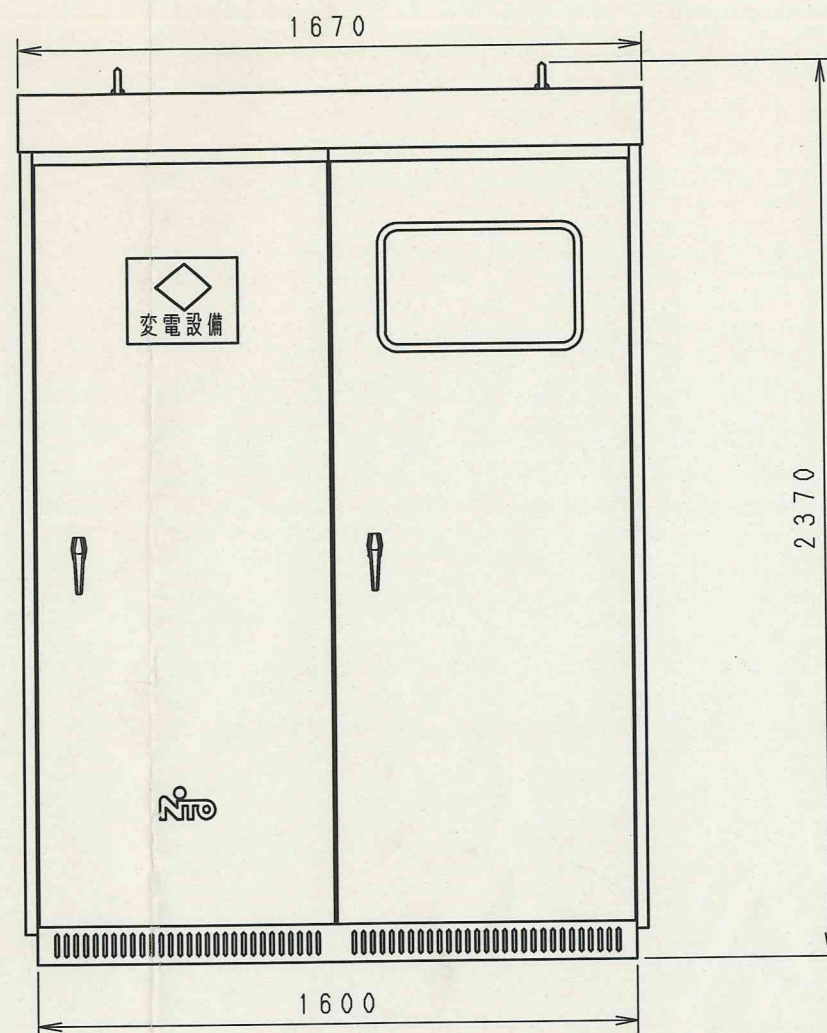
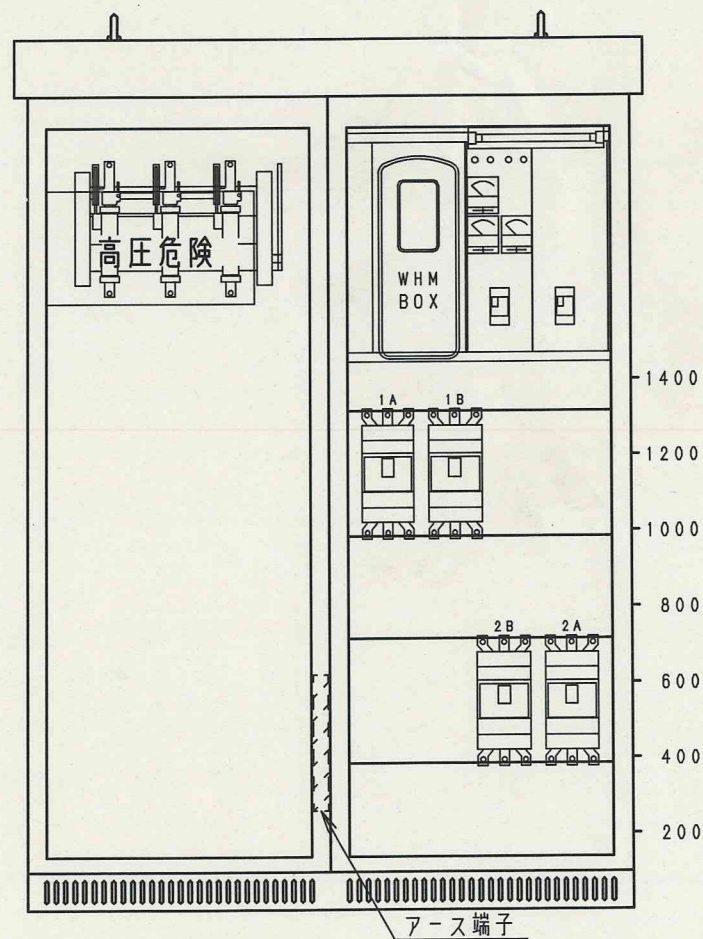


N^GTO^I 日東工業株式会社

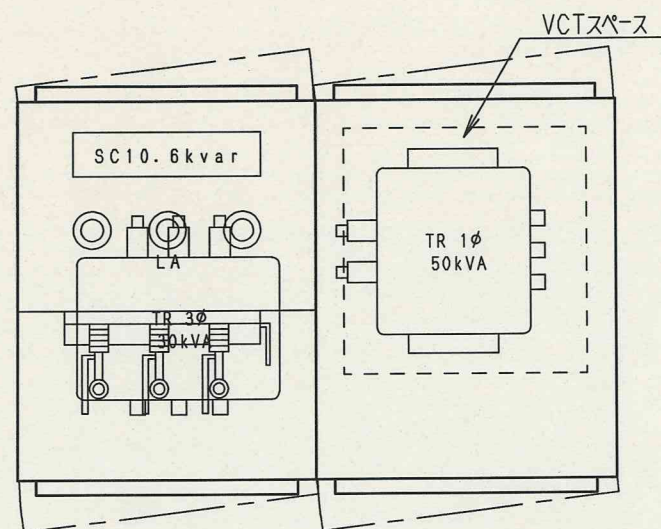

1. 低圧スイッチが表面形の場合、低圧引出は開口部のセンターより前方で行ない、裏面形及び埋込形の場合は、後方で行なって下さい。
2. 基礎の大きさはベース寸法より少なくとも前後、左右共100mm以上取って下さい。
(基礎施工上の注意事項は 承認図表紙裏側を御参照下さい。)
3. 基礎ボルトは 4 個付属していますので、ベース図※印のマキ穴の位置に取付けて下さい。その他のマキ穴にも基礎ボルトが必要な時は、オプションとして用意してありますので御注文下さい。
(一般品 M14-160, 認定品・推奨品・建設省仕様 M16-160)
4. 基礎ボルトはキュービクル設置後埋込んで下さい。
5. ベースは、全面底板付 (高さはベース底面より約80mm) です。

非分割一体型

品名	キュービクル式高圧受電設備		
	配置図	外形図	ベース図
塗装	塗装色 ライトベージュ (5Y7/1)		
	耐塩塗装		
図番	ニバック 1610	質量 約 1100 kg	
	DQ-52800-1-C1		2/2